

Nr kat.

ZC-1

WYKONANIE SPECJALNE (1)


DN15; 20; 25; 32; 40; 50
PN16; 25; 40

s. 12

KUREK KULOWY

WYKONANIE WG WYMAGAŃ
SPECJALNYCH
DO INSTALACJI GAZOWYCH -
PRZED REDUKTOR

Gwinty przyłączeniowe rurowe walcowe
zewnętrzne „G” wg PN-EN ISO 228-1:2005.

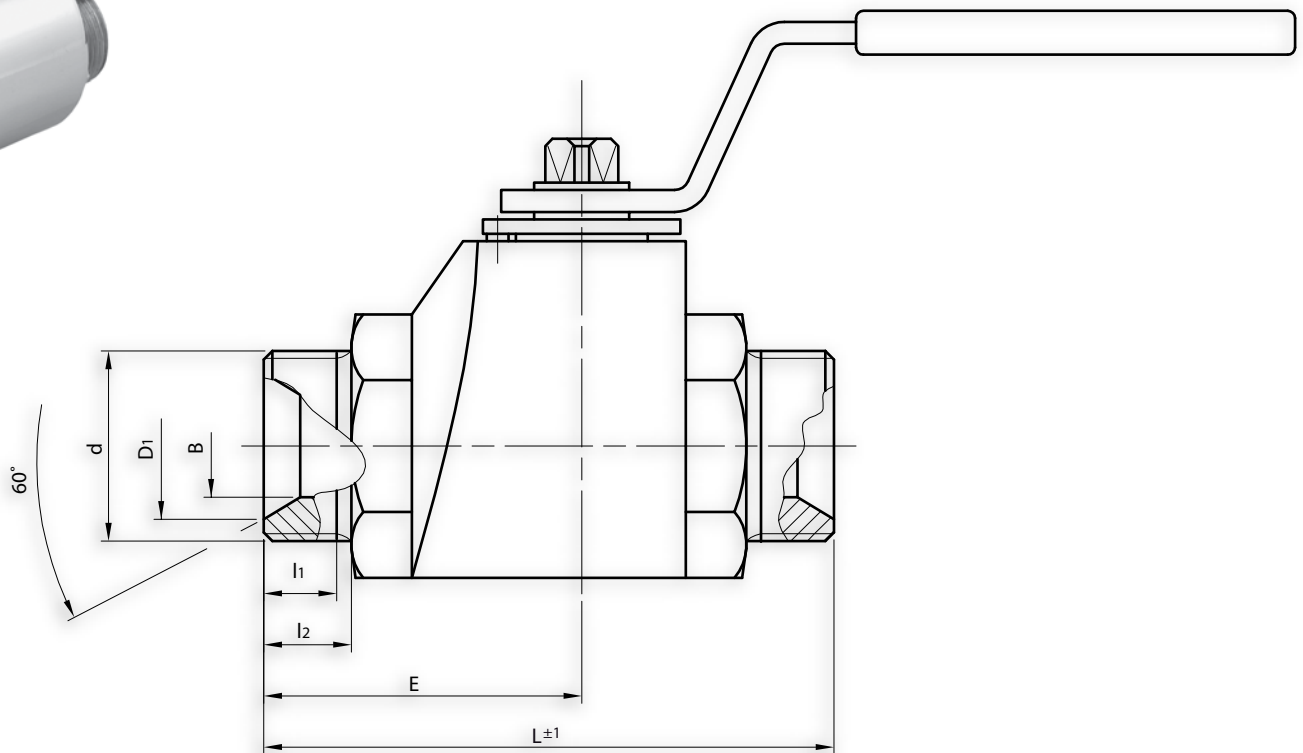

DN	d	B	l ₁	l ₂	L	E	D ₁	S ₂	MASA
									~kg
15	G ³ / ₄	15	9,5	12	80	44,5	20	32	
20	G1	20	15,5	18	108	58	26,5	41	
25	G1 ¹ / ₄	25	17,5	20	135	67,5	34	52	
32	G1 ¹ / ₂	32	20	22,5	149	74,5	39,5	52	
40	G2	39	24,5	27	180,4	90,2	50	75	
50	G2 ¹ / ₂	49	27,5	30	201,4	100,7	64	85	